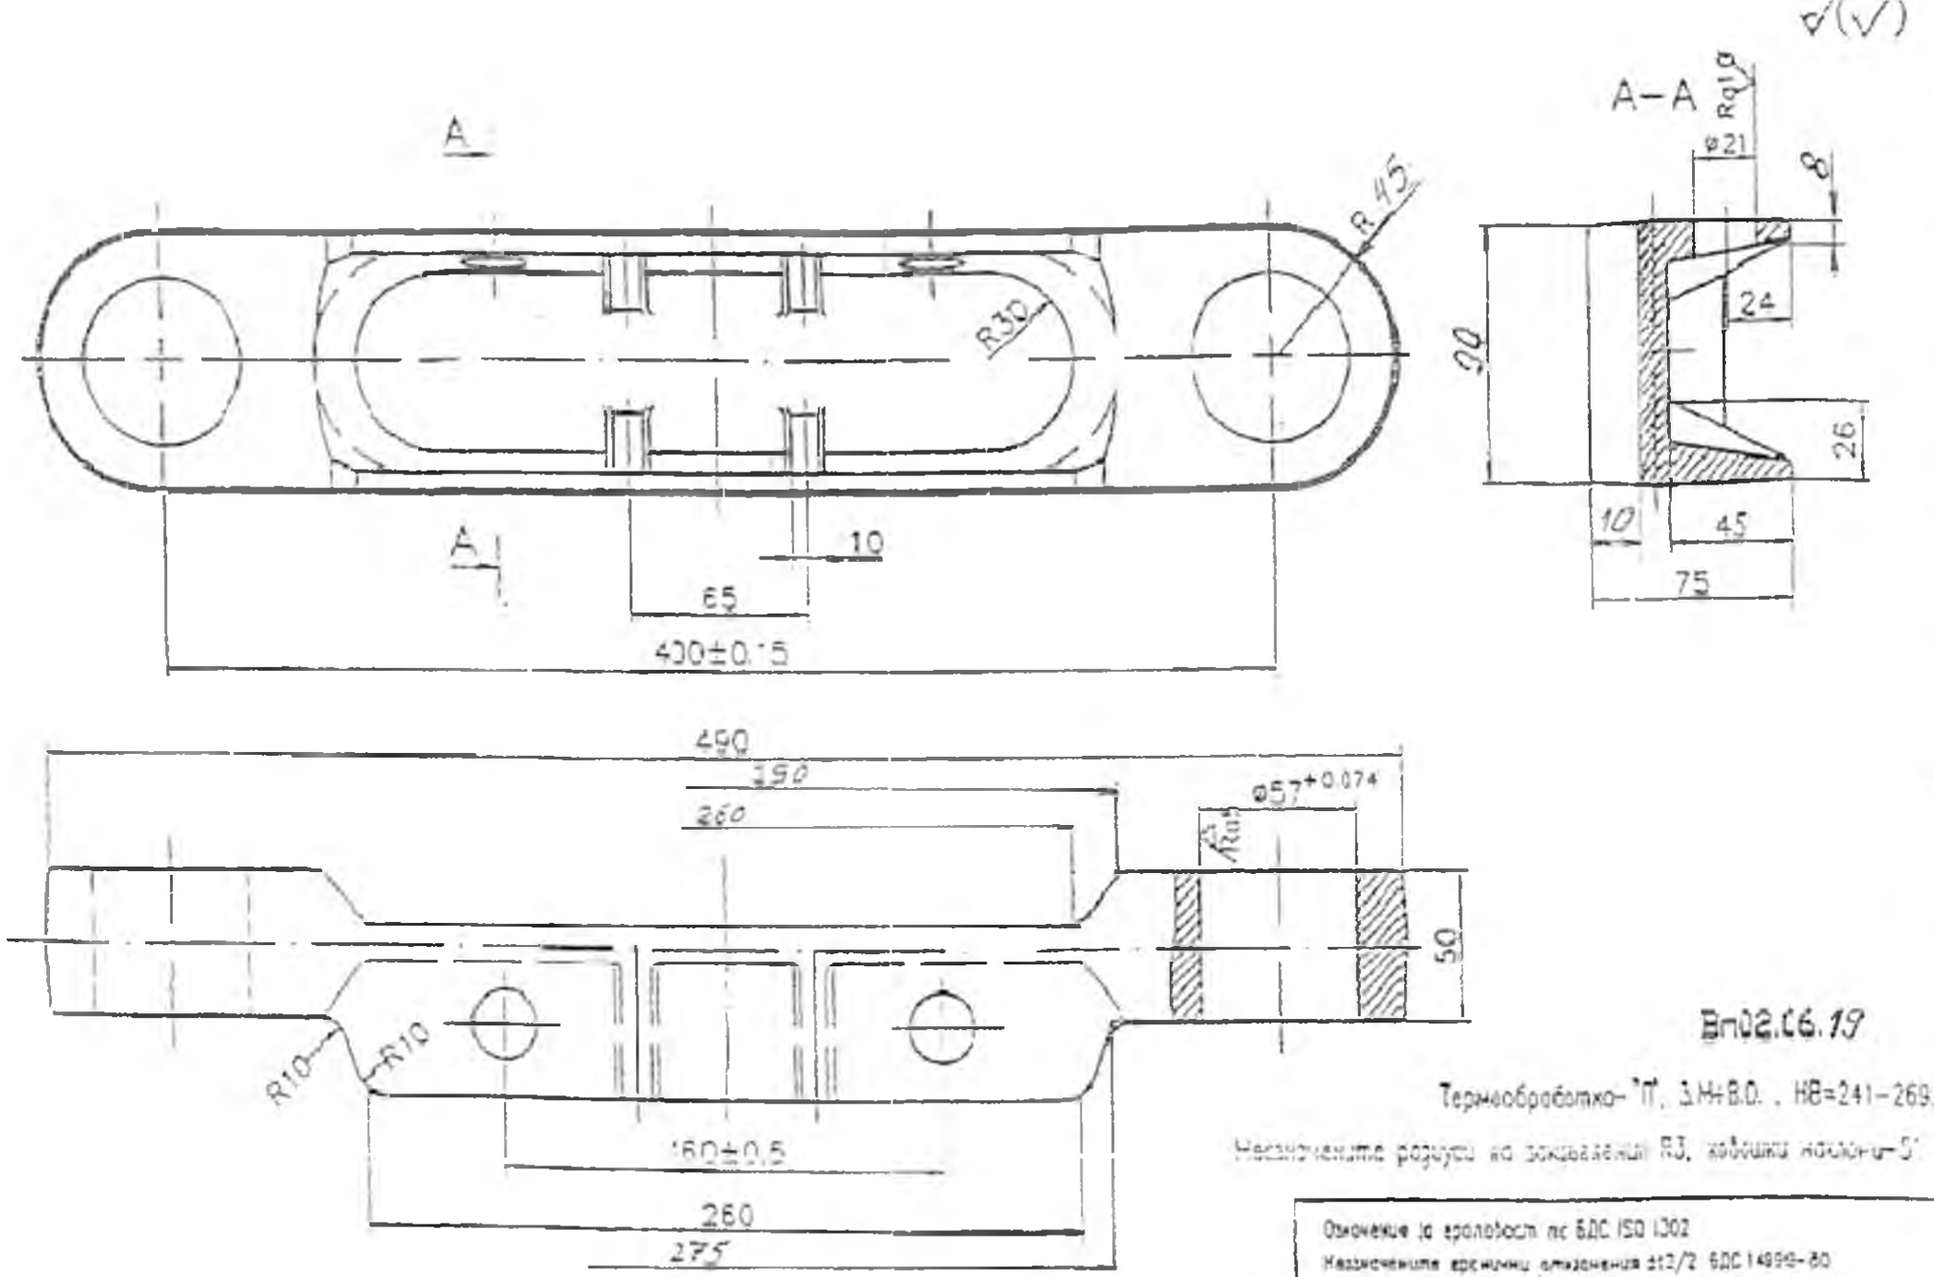

Вл02.06.19

Термообработка- "Т", 3М+В.О. , НВ=241-269.

Незначителните радиуси на заковаване R3, работни наклони-5°

Означение за грапавост по БДС ISO 1302

Незначителните размерни отклонения ±t2/2 БДС 14999-80

				Мащаб 1:2	Маса	G25CrMo4v
				Лист 1/1		
Изм	Брой	Подпис	Дата			
Разр.			18.01		ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2	Звено кофово
Пров.			20.01	Списъл		
Норм.						Вл 600.00