
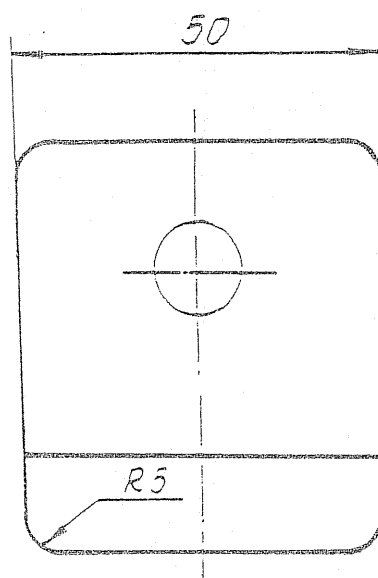


КН 7.03.02

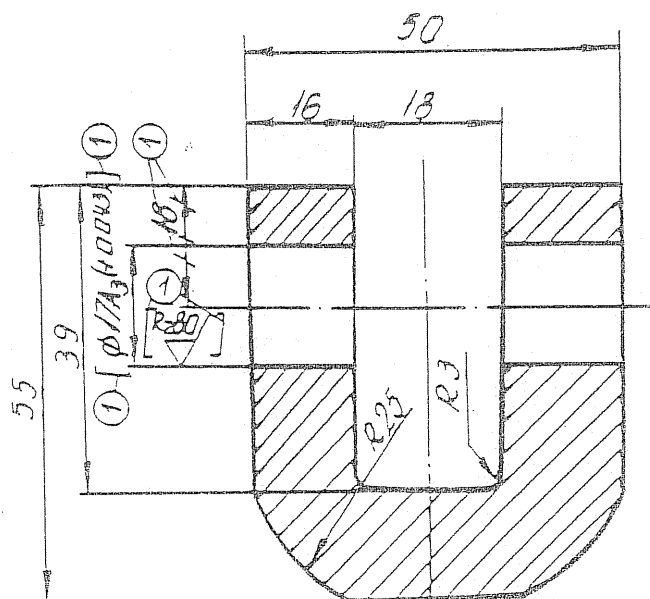

1. Изготовката ер1 ГОСТ 84-79-70
- ① [HRC-^{28...34}~~34...40~~]
- ① 2. След изковаване скобата да се подложи на нормализация.
- ① 3. Отв. [ф 17A3 (+0,043)] се обработва след заваряване на скобата към вилка черт. № КН 7.03.01

Звено

КН 7.03.02

Скоба

Ст 30ХГСА

БПГ 6354-74

0.720 1:1

ТЕЦ Норича

изток 2"

Изготвил: Димитър Иванов, 15.08.2002 г. Проверил: Димитър Иванов, 15.08.2002 г. Удостоверено: Димитър Иванов, 15.08.2002 г.

1	7	3И-7/2002	ИД	11.2002
УЗМ	СР	УИ на док.	УЗМ	СР
Разработ.	Герчева			27.VIII
Проект.	Герчева			1985г.
Технолог.	Делчев			
Н-к отдел	Стефанов			
Н-к конст.				