

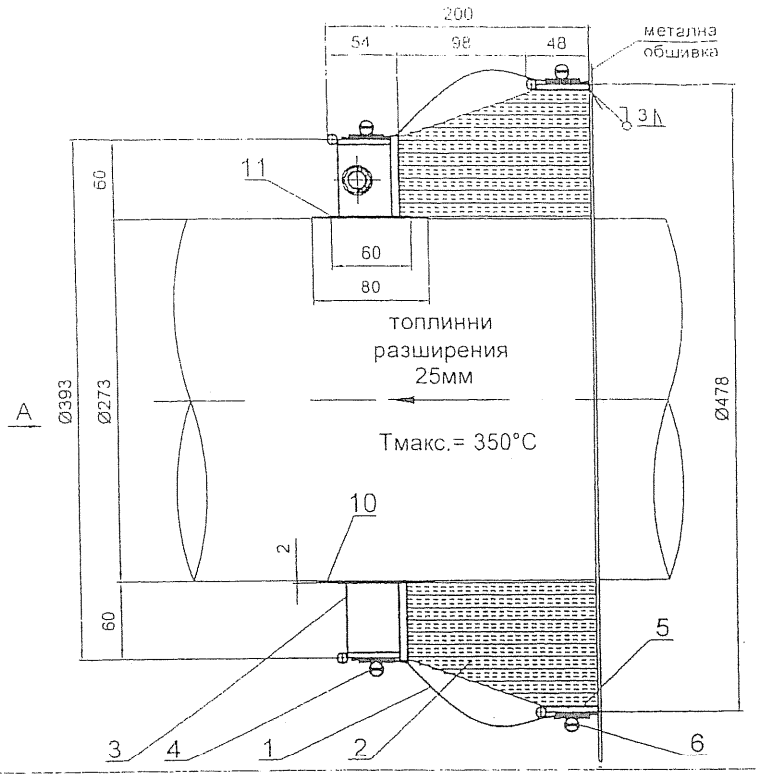


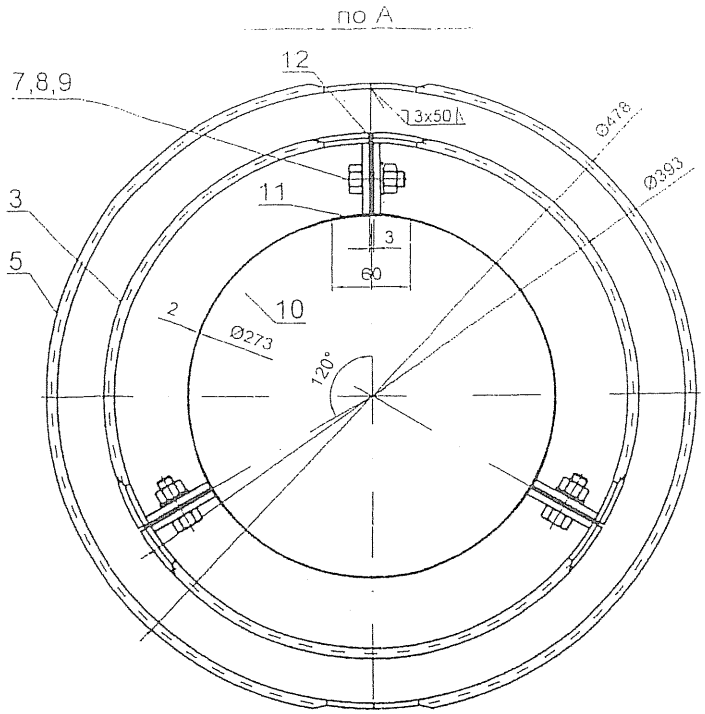

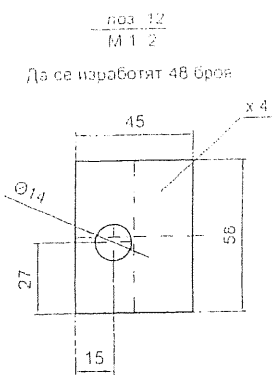

Забележка: Позиции 1, 2, 4 и 6 не са показани.

Поз №	Означение	Наименование	Кол.	ед. маса, кг	обща маса, кг	Материал	Забел.
12	-	Прокладка 58 x 45 x 4	3	-	-	паронит	по наст. чертеж
11	-	Подложна планка 60x60x0.8 - поцинк. ламарина	3	-	0.06	поцинкована ламарина	
10	-	Уплътнителна лента	1	-	-	-	
9	БДС EN ISO 887:2003	Шайба подложна за M12	3	-	0.02		
8	БДС EN ISO 4014:2003	Болт M12 x 50	3	-	0.2		
7	БДС EN ISO 4032:2003	Гайка M12, 6	3	-	0.05	-	
6	-	Закрепваща лента Ф 478	1				
5	02.186.03.02	Фланец Ф 478	2	1.3	2.6		
4	-	Закрепваща лента Ф 393	1				
3	02.186.03.01	Фланец Ф 393	3	2.3	6.9		
2	-	Изол. вата, усилена с мрежа(фолио), 0.03 м^3	1	-	-	-	
1	-	Гъвкаво съединение - конично Ø393-Ø478	1	-	-	-	

Забележки:

1. Електроди за заваряване - тип БДС EN ISO 2560-A - E 42 5 B.
2. Спецификацията е за едно уплътнение. Необходимо количество: 16 броя.
3. Позиции 1, 4, 6 и 10 се доставят в комплект, по спецификации на доставчика.
4. Място за монтаж - по чертеж 02.186.00.00.
5. Работно налягане уплътнението: Pмакс.= 5 кРа.

Обект: "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД

Подобект: Котел Еп 670/140

02.186.03.00

СД "ИНЕС - Петракиев и сие" гр. Варна			
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Разработил	инж. Вичков		
Проверил	инж. Белева		

Монтажен чертеж

Редакция: 00

Стадий	Маса	Мащаб
	9.9	M 1:4

Гъвкаво уплътнение Ф273 за колектори BE I и BE II / до плъзгаща опора /

Лист 1 | Вс. листа 1

файл: komp-273-BE

към док. № 02.186