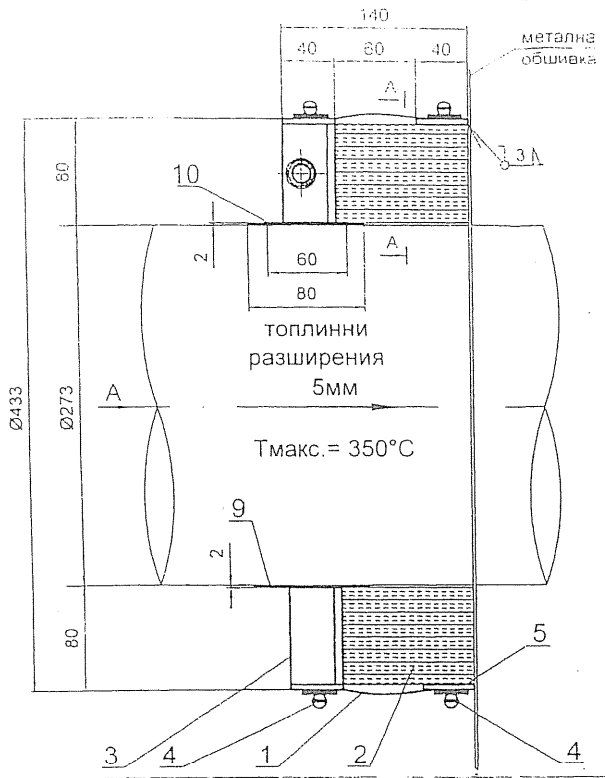
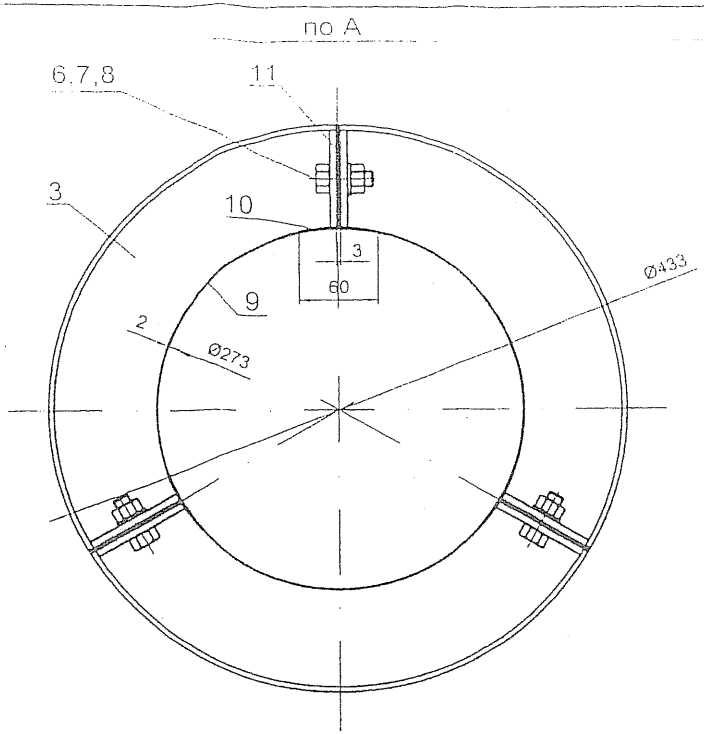

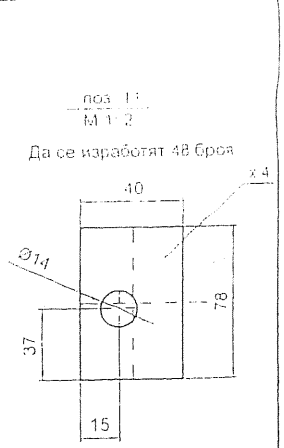



Забележка: Позиции 1, 2 и 4 не са показани.

| Поз. № | Означение | Наименование | Кол. | Маса, кг ед. | Маса, кг обща | Материал | Забел. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | - | Прокладка 78 x 40 x 4 | 3 | - | - | паронит | по наст. чертеж |
| 10 | - | Подложна планка 60x60x0.8 - поцинк. ламарина | 3 | - | 0.06 | поцинкована ламарина | |
| 9 | - | Уплътнителна лента | 1 | - | - | - | |
| 8 | БДС EN ISO 887:2003 | Шайба подложна за М12 | 3 | - | 0.02 | | |
| 7 | БДС EN ISO 4014:2003 | Болт М12 x 50 | 3 | - | 0.2 | | |
| 6 | БДС EN ISO 4032:2003 | Гайка М12, 6 | 3 | - | 0.05 | - | |
| 5 | 02.186.04.02 | Фланец-2 Ф 433 | 2 | 0.9 | 0.9 | | |
| 4 | - | Закрепваща лента Ф 433 | 2 | - | - | - | |
| 3 | 02.186.04.01 | Фланец-1 Ф 433 | 3 | 2.3 | 6.9 | | |
| 2 | - | Изол. вата, усилена с мрежа(фолио), 0.03 м$^3$ | 1 | - | - | - | |
| 1 | - | Гъвкаво съединение - Ø433 | 1 | - | - | - | |

Забележки:

1. Електроди за заваряване - тип БДС EN ISO 2560-A - E 42 5 B.
2. Спецификацията е за едно уплътнение. Необходимо количество: 16 броя.
3. Позиции 1, 4 и 9 се доставят в комплект, по спецификации на доставчика.
4. Място за монтаж - по чертеж 02.186.00.00.
5. Работно налягане уплътнението: Рмакс = 5 кРа.

Обект: "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД

Подобект: Котел Еп 670/140

02.186.04.00

Редакция: 00

СД "ИНЕС - Петракиев и сие" гр. Варна

| Длъжност | Фамилия | Подпис | Дата |
|---|---|---|---|
| Разработил | инж. Вичков | | |
| Проверил | инж. Белева | | |

Монтажен чертеж

| Стадий | Маса | Мащаб |
|---|---|---|
| | 8.2 | М 1:4 |

Гъвкаво уплътнение Ф273 за колектори ВЕ I и ВЕ II / по неподвижна опора /

Лист 1 | Вс. листа 1

файл: komp-273-BE-NO

към док. № 02.186