



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



TÜV Rheinland
CERT
ISO 9001
ISO 14001
BS OHSAS 18001

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
с. Ковачево, обл. Ст. Загора
Изм. № 11303
Дата 23.03.2015 г.

До (To): Всички заинтересовани	Организация (Company):	Факс (Fax):	Тел. (Phone):
От (From): инж. Ж. Динчев	Организация (Company): "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД, с. Ковачево	Факс (Fax): 042/662 507	Тел. (Phone): 042/662844
Обществена поръчка с рег. № 15015 с предмет „Доставка на 2 бр. рециркулационни съоръжения за сероочистващи инсталации на цех СОИ бл. 1-4”		Дата (Date):	Стр. (Pages): 1

Уважаеми г-н/жо,

В отговор на постъпило запитване по обществена поръчка с рег. № 15015 и предмет „Доставка на 2 бр. рециркулационни съоръжения за сероочистващи инсталации на цех СОИ бл. 1-4” и на основание чл. 29, ал.1 от ЗОП, Ви предоставяме следните уточнения:

1.Въпрос:

Да се потвърди, че са ви нужни две „голи” помпи?

Отговор:

На стр. 22 от документацията на Възложителя е посочена схема на рециркулационните съоръжения. Доставката включва помпа с лагерен блок (вала е един), които да се присъединят (монтират) на съществуващ съединител с двигател.

2.Въпрос:

В обхвата на доставката включени ли са съединителите?

Отговор:

Съединителят не е в обхвата на процедурата, не се доставя.

3.Въпрос:

В доставката на оборудването включва ли се и работата? Ако да, моля дайте график.

Отговор:

Обхвата на процедурата е само доставка на оборудване.

4.Въпрос:

Може ли да получим фирмата производител на съществуващите помпи?

Отговор:

Съществуващите рециркулационни съоръжения са производство на Weir Warman LTD - Australia

5.Въпрос:

Има нужда от повече данни за суспензия /концентрация, максимална големина на частиците, специфично тегло/?

ТО/ГГ

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.

Отговор:

Данни за суспензията:

- суспензия – вода, варовикови частици, гипсови частици
- Работна температура – max 70°C
- Концентрация – съдържание на твърдо вещество при плътност 1120 gr/l $\approx$ 20%
- Плътност – max 1120 gr/l (1.12 kg/m³)
- Големината на частици – на вход 0.063 мм; на изход 0.063 мм.
- pH на суспензията – 4 ÷ 7

6.Въпрос:

Какво уплътнение е нужно – механично или друго? На мястото на монтажа има ли вода за промиване?

Отговор:

Вида на уплътнението е конструктивно / техническо решение на производителя. Уплътненията на съществуващите съоръжения са механични челни. На стр. 21 е показан начина на работа на съоръженията. Съоръженията са с промивка.


7.Въпрос:

Какъв е предпочитания материал за помпата – гумена облицовка или твърдо отлят чугун?

Отговор:

Материалите на помпата са конструктивно/техническо решение на производителя. Трябва да бъде съобразен с киселинен и абразивен характер на суспензията.

Изп. директор:

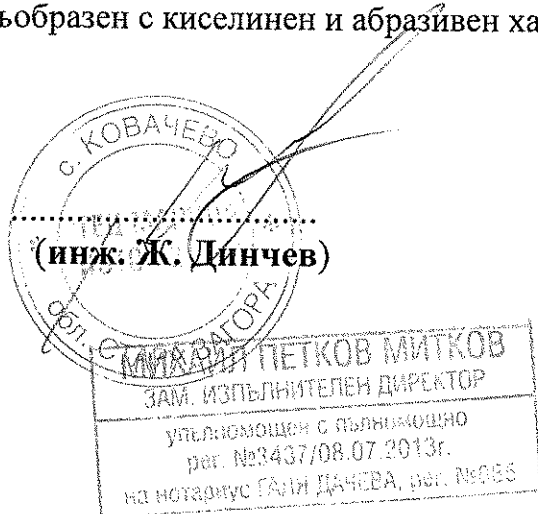

ТО/ГГ

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.