



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



TÜVRheinland
CERT
ISO 9001
ISO 14001
BS OHSAS 18001

ИЗХ. № 11469
Дата 20.04.2015 г.

До (To): Всички заинтересовани	Организация (Company):	Факс (Fax):	Тел. (Phone):
От (From): инж. Ж. Динчев	Организация (Company): „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, с. Ковачево	Факс (Fax): 042/662 507	Тел. (Phone): 042/662844
Обществена поръчка с рег. № 15015 с предмет „Доставка на 2 бр. рециркулационни съоръжения за сероочистващи инсталации на цех СОИ бл. 1-4”		Дата (Date):	Стр. (Pages):

Уважаеми г-н/жо

В отговор на постъпило запитване по обществена поръчка с рег. № 15015 и предмет „Доставка на 2 бр. рециркулационни съоръжения за сероочистващи инсталации на цех СОИ бл. 1-4” и на основание чл. 29, ал.1 от ЗОП, Ви предоставяме следните уточнения:

1.Въпрос:

Да се посочи допълнителна информация за съоръжението на ниво 3, касаещи присъединителните размери към изпускателните /нагнетателните/ отвори на рециркулационното съоръжение и тръбопроводите, свързани към тях:

- диаметър на светлия отвор на компенсатора, монтиран на напорния тръбопровод;
- височина /разстояние между фланците/ на компенсатора, монтиран на нагнетателния тръбопровод;
- брой и диаметър на отворите за присъединяване между конусния преход и компенсатора на напорния тръбопровод;
- делителен диаметър /голям/ на отворите на присъединителния фланец на конусния преход към компенсатора, монтиран към напорния тръбопровод;
- височина /разстояние между фланците/ на конусния преход, свързващ нагнетателния фланец на наличното при Вас рециркулационно съоръжение с фланеца на компенсатора към нагнетателния тръбопровод;


Отговор:

- Диаметър на светлия отвор на компенсатора, монтиран на напорния тръбопровод – Ø 1293,94 мм;
- Разстояние между фланците на компенсатора монтиран на нагнетателния тръбопровод – 500 мм;
- Брой и диаметър на отворите за присъединяване между конусния преход и компенсатора на напорния тръбопровод – 44 x Ø 48 мм.;

ТО/ТГ

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.

- Делителен диаметър (голям) на отворите на присъединителния фланец на конусния преход към компенсатора, монтиран към напорния тръбопровод - Делителният диаметър на присъединителните отвори на конусния преход е еднакъв с делителният диаметър на отворите на компенсатора – Ø1537 мм.;
- Височина на конусния преход, свързващ нагнетателния фланец на наличното при Вас рециркуляционно съоръжение с фланца на компенсатора към нагнетателния тръбопровод – Строителната височина между фланец на компенсатор и фланец на помпа е 1530 мм.

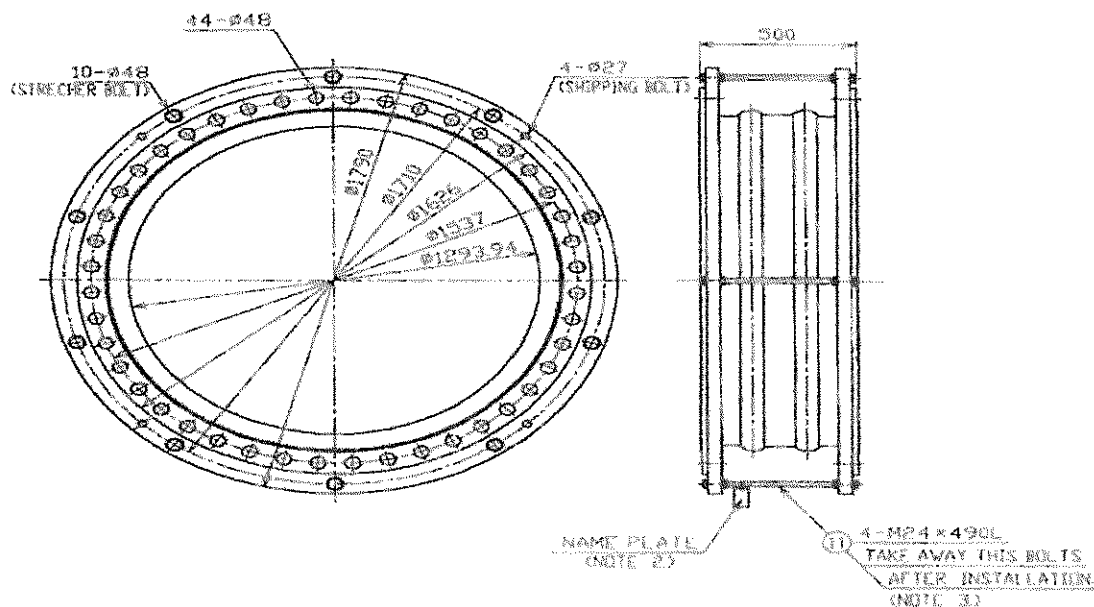

2.Въпрос:

Да се потвърди или коригира коефициента на полезно действие, който според документацията трябва да бъде мин.90%. По информация от производители на такива помпи, постигането на тази стойност на КПД е технически невъзможно.

Отговор:

Коефициент на полезно действие на помпите – не по малък от 90 % - /крива която показва производителността на съоръжението тествано с вода съгласно ISO 2548, клас C/, за да се гарантира напор 22.1 м (Ниво 3) и напор 26.9 м (Ниво 6) при номинален дебит 11639 м³ /час.

Изп. директор:

(инж. Ж. Динчев)



ТО/ГГ

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.