
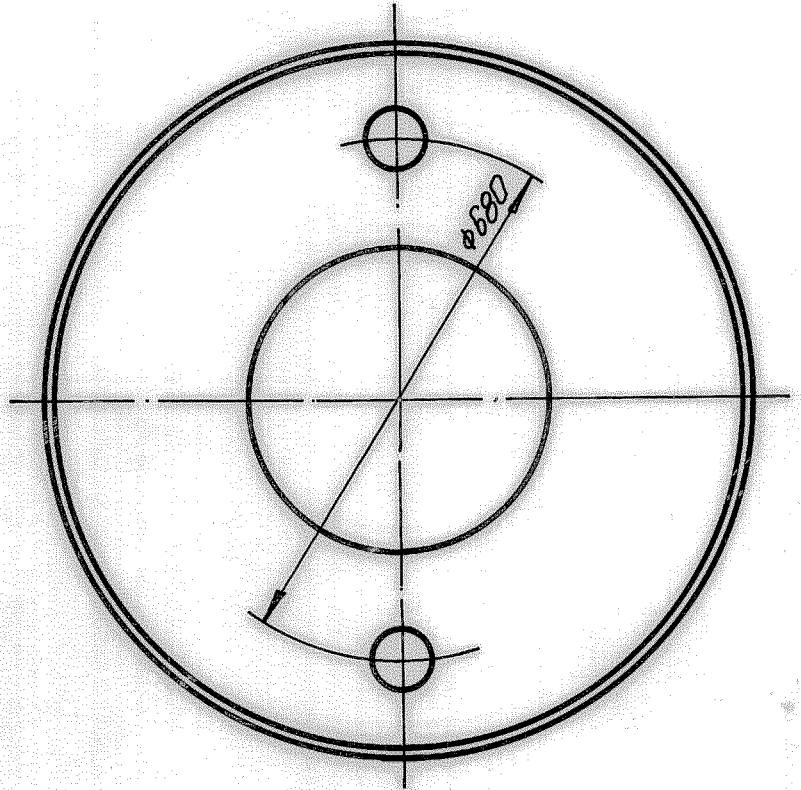


80/ (✓)

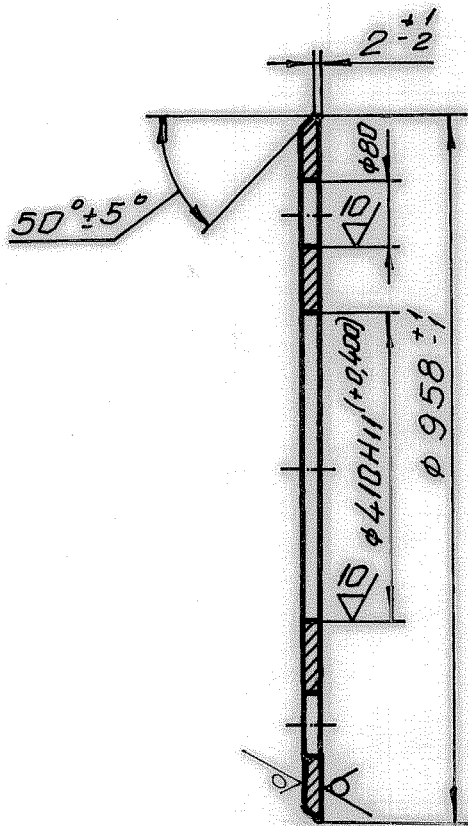

Непосочените гранични отклонения на размерите: обхващащи и обхващани по IT 14 БДС 11220-77 останалите : 1/2 от IT 14

Изв. № ВН 201-95	Почина 4.9.95 ВН 22.11.95						24.874.24.07.03.02	КВМ ВН 227.00.00		
							ДУСК	Стадий	Маса	М-Б
		изм	бр	№ на док.	подп.	в-а				
		Разраб	Георгиева	ин 1	Б.Б			Е	87,1	1:10
		Провер.	Симеонов	ин 1	94г.			лист 1	вс. листа 1	
		Т. контр.	Лозанов	ин 1				ТЕЦ, „Марица-изток 2“		
Н-к бюро	Пантов	ин 1								
Н. контр.	Лозанов	ин 1								
		Утв. в.р.	Станев	ин 1		Лт 20 БДС 3992 - 70 ВСтЗ сп 4 БДС 2592-71				

Копирал: Шонова МК