




„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



TÜVRheinland
CERT
ISO 9001
ISO 14001
BS OHSAS 18001

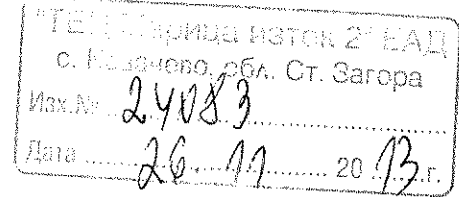

До (To):	Организация (Company):	Факс (Fax):	Тел. (Phone):
От (From): инж. Ж. Динчев	Организация (Company): “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД	Факс (Fax): 042/662507	Тел. (Phone): 042/662910
Относно (Re): Обществена поръчка с рег. № 13093 и предмет „Доставка на енергетично оборудване”			

Уважаеми господа,

В отговор на запитване на кандидат, предоставяме следните уточнения:

Въпрос:

В спецификацията за доставка на тръбопроводна арматура за работно налягане на отделните позиции са дадени стойности (10, 16, 25, 40, 64, 100, 250 кг/см²), които са идентични с реда стойности на номиналните PN (условните P_y) налягания. Само за поз.11 данните от 373 кг/см² се отклоняват от реда стойности за номиналните налягания.

Моля потвърдете дали посочените стойности да се разбират като „работно” или като „номинално налягане PN”.

Както Ви е известно, разликата може да е огромна – примерно, ако за поз.22 вместо вентил DN150, P_{раб} .250 кг/см² и T=540°C (вентилът трябва да е PN630) се предложи вентил DN150, PN250 кг/см² и T=540°C.

Отговор:

Посочените в техническото задание стойности за параметри на работната среда – T_{раб}. да се приемат за работна температура, а P_{раб} да се приемат за номинално налягане P_n /условно P_y/.

Изн. директор:
(инж. Ж. Динчев)

ТО/ММ/ТТ

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.